

令和4年度 手術室防火・防災訓練 報告



令和4年1月10日（火） 18時～19時



<中央手術室 防火・防災訓練ワーキンググループ>

中央手術室： 諸熊（副師長）、北村（副師長）、田中・鈴木（災害リンクナース）

災害対策推進・教育センター：岸和田、寺村、山崎、岩本

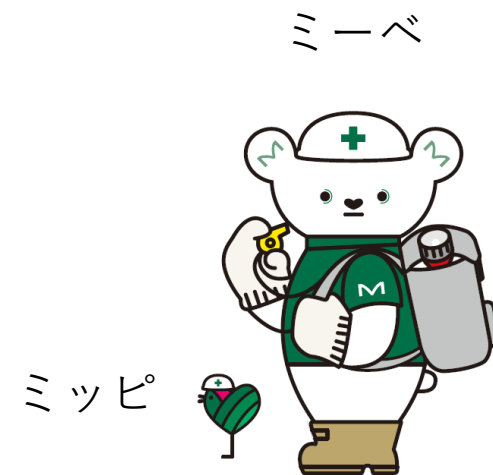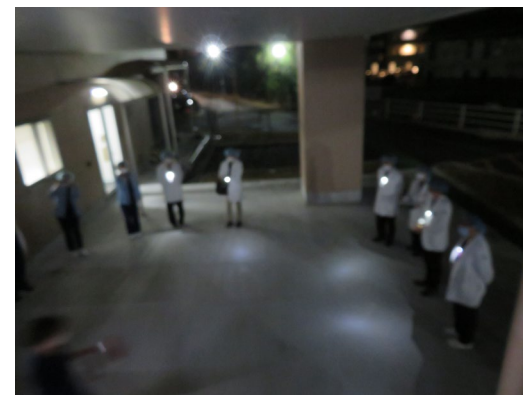

ミーベとミッピ（防災バージョン）

訓練の様子（座学：カンファレンス室 3）

訓練参加者



火災避難訓練の概要説明
（岸和田センター長）



手術室特有の防火・防災設備の説明
（手術室：鈴木災害リンクナース）



最前列には池田病院長




通報訓練動画の視聴と通報体験



通報体験者：賀来先生、鈴木看護師
消防署対応：岩本災対コーディネーター

訓練現場の手術室へ移動

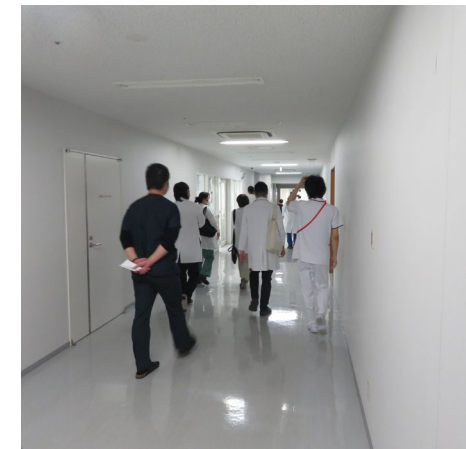

訓練の様子（体験：手術室①）

鈴木災害リンクナースの訓練説明



防火扉の開閉・通過の体験



防火扉の手動切換え



手術室カ二電源の機能確認



設置消火栓による初期消火



火災発生状況（火元）を付与



訓練の様子（体験：手術室②、非常階段から屋外へ避難）

排煙口の確認・説明



手術室のCO2消火器



消防用消火栓の確認



非常階段から屋外へ避難



訓練終了後の振り返り



がんばったで賞（鈴木リンクナース）



Improving Preoperative Timeouts for Better Surgical Fire Readiness

Edward H. Livingston, MD
UCLA School of Medicine, Los Angeles, California.

Operating room (OR) fires are rare but, when they occur, can have devastating outcomes. From a fire per- fire risk assessment portion of the timeout proce- dures (Box).

JAMA Surgery Published online February 9, 2022 E1

© 2022 American Medical Association. All rights reserved.

Box. Timeout Procedure—Fire Risk Assessment

1. Identify the location and proper use of fire extinguishers near- est the operating room (OR).
2. Identify the location of the nearest fire alarm switch.
3. Identify where the OR gas supply system cutoff valves are lo- cated and how they are used.
4. Identify the location of the OR's main electrical circuit breakers.

Improving Preoperative Timeouts for Better Surgical Fire Readiness
術前のタイムアウトを改善することで、手術中の火災への対応力を高める

Edward H. Livingston, MD
UCLA School of Medicine, Los Angeles, California.
JAMA Surgery Published online February 9, 2022

表. タイムアウト手順-火災リスク評価

1	手術室(OR)の近くの消火器の位置と適切な使用方法を確認する。
2	最も近い火災警報器の位置を特定する。
3	ORのガス供給システムの遮断弁がどこに設置されていて、どのように使用されているかを確認する。
4	ORの主要な電気回路ブレーカーの場所を特定する。